

Avloppsguidens Användarförening -vilka är vi?

avloppsguidens
användarförening



...en ideell förening som består av de miljökontor som använder de medlemstjänster som finns på avloppsguiden.se (186 medlemmar 2015).

Föreningen är sedan 2010 fristående från Avloppsguiden.

Föreningens syfte är bland annat:

- ◎ att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
- ◎ att verka för att handläggningen av ärenden som rör enskilda avlopp underlättas
- ◎ att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om tjänsten avloppsguiden och små avlopp generellt



Hur då?

- ◎ årliga medlemsträffar för fördjupning och erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna
- ◎ årsmöte då årets aktiviteter för påverkansarbete väljs ut

Exempel på föreningens pådrivande arbete;

- ◎ Nationellt dialogmöte 2014
- ◎ Ingick i HaV:s referensgrupp 2012-2013
- ◎ Möté med Miljöminister Lena EK, september 2012
- ◎ Möté med SKL, oktober 2011
- ◎ Brev till Miljöminister Andreas Carlgren, juli 2011
- ◎ Möté med Miljödepartementet, april 2009
- ◎ Möté med Konsumentverket, september 2008



Nuvarande styrelse

Maja Englund, Örebro (ordf)

Bodil Forsberg, Kungsbacka (kassör)

Maria Lindberg, Eskilstuna

Elisabet Walldén, Bollnäs

Emma Sehlin, Miljösamverkan Östra Skaraborg

Lina Alfredsson-Mihlzén, Vara



EGENKONTROLL MINIRENINGSVERK

avloppsguidens
användarförening



Bakgrund



Dokumentation!

Efter "tjat"

Ingen



God renning

Mittemellan

Kass

Källa: Interregprojektet Hav möter Land 2011-2013



**avloppsguidens
användarförening**



Syfte

"undersöka om utförd service och servicerapporter som egenkontroll borgar för att anläggningarna uppfyller de reduktionskrav för miljöskydd som meddelats i tillstånden"



Mål

- Provtagningsrutiner med generella reflektioner utifrån erfarenheter från ca 13 vanliga fabrikat.
- ”Så här bör en servicerapport vara utformad” ett underlag för likriktade krav på servicerapporter.
- Förtydligande av tillsynsbehov utifrån tillsynsmyndighetens perspektiv samt identifiering av problem och möjligheter.
- Ett underlagsmaterial till en framtida handledning om tillsyn av minireningsverk.
- Förbättrad dialog med leverantörer av minireningsverk



Deltagare

Falun/BioKube

Årjäng/ BAGA

Kungälv/ Klargest

Lerum/ Wehoputs

Göteborg /Biovac

Kungsbacka/Topas

Falkenberg/BAGA

Södertälje /Uponor +
GreenRock

SMOHF/Biotrap

Enköping/FANN


Eskilstuna/Biokem

Örebro/Kenrex

Nässjö/ GreenRock

Söderåsen/BioCleaner

Vara/Upoclean

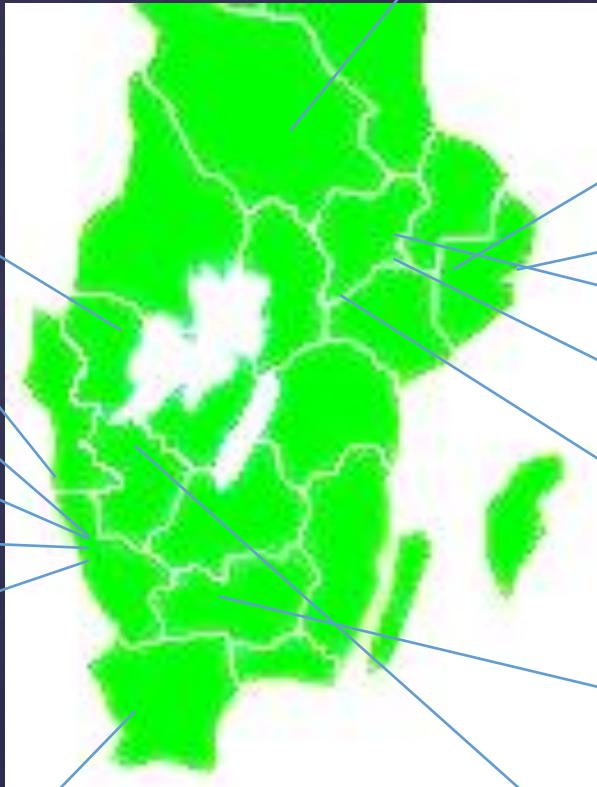

**avloppsguidens
användarförening**



CE-märkta produkter med resultat som visar att de uppfyller kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd, med något undantag där ingen kontroll gjorts för kväve.

Med hög skyddsnivå avses enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd 2007:6 minst

-90% rening av tot-fosfor och BOD₇

-50% rening av tot-kväve




Syftet med projektet har inte varit att peka ut enskilda fabrikat eller anläggningar.

Analysvärden från provtagningen har därför inte kopplats till enskilda verk eller fabrikat utan redovisas översiktligt.



Metod

- 13 fabrikat
- Kontroll och stickprov
- Provtagningsrutin
- Sammanställning av uppgifter

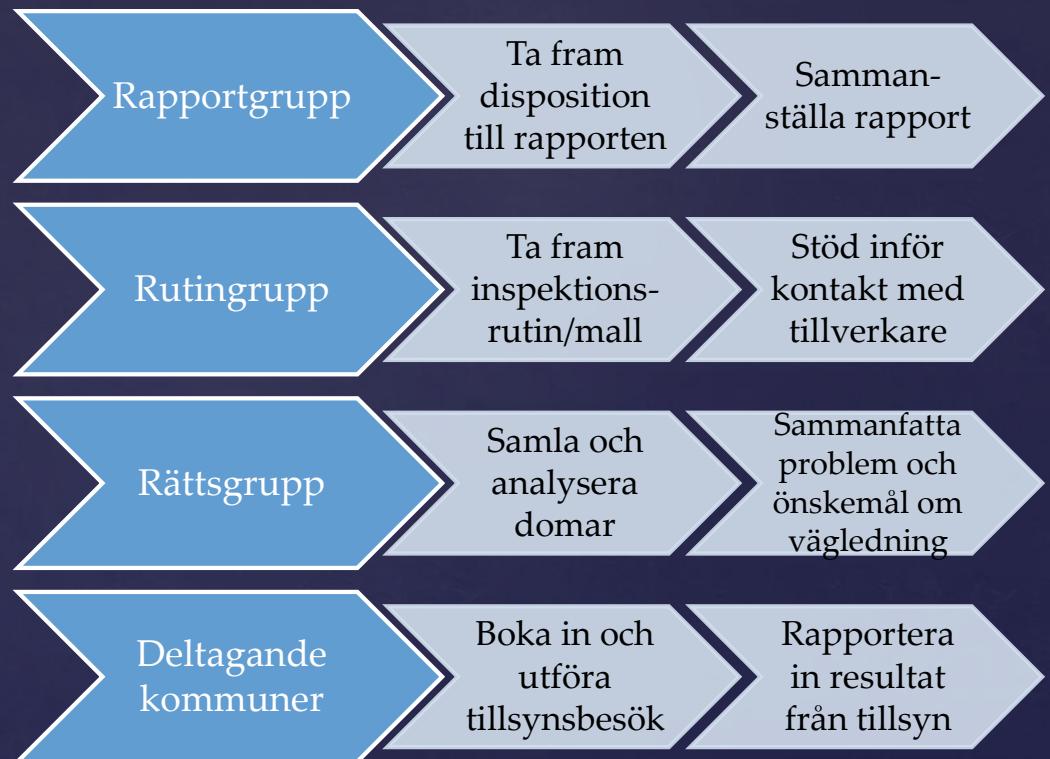

Stickprov eller blandprov?

Driftsassistansen i Østfold, Norge, har undersökt samband mellan resultat från stickprov och blandprov. Resultaten visar att stickprov och blandprov i princip kan anses likvärdiga när det gäller provtagning av minireningsverk.

(Schanke, Eikum & Johannessen, 2014)



Rutiner

- Ett av målen med projektet var att få fram **provtagningsrutiner med generella reflektioner utifrån erfarenheter från 13 vanliga fabrikat.**
- Inspektörer tillsammans med serviceman (representant från tillverkare)
- Fosfor(P-tot och ortofosfat), kväve , BOD₇,
- Ej beaktat ev. efterbehandlingssteg



13 fabrikat och lika många sätt att provta

- Ser olika ut – myndighetens problematik att provta många olika verk
- Vilka svårigheter finns?
 - Hur?
 - Var?
 - När?



Lösningen

- Rutiner som är uppbyggda på liknande sätt.
- Syftet är att ge **vägledning för tillsyn**.



Avloppsguidens användarförening	RUTINFOR KONTROLL AV OLOPPSRECKANTRENINGSSVERK
Uppdragsnr: 00000000000000000000	Uppdragsnr: 00000000000000000000
2019-12-05	2019-12-05


SYFTE

Rutinen ska främja kontroll av minitreningsverket och kvalitetskontroll av provtagning av avloppsvatten från anläggningen så att provet har ut på ett representativt sätt.

RUTINBESKRIVNING

1. Anläggningen öppnas av provtagaren. Ibland sitter styrutrustningen inläst.
2. Inspektera anläggningen visuellt:
 - Luft på locket till processstanken och kolla om det varnar för något felmeddelande på displayen. Se funktionskontroll för koder.
 - Kolla kemikalsedimenten i processvattnet. Den ska inte vara tom. Om den är tom fyll på och utför provtagning då processen är igång med kemikalier.

Om reningsverket larmar för någon form av åtgärd, så skall detta åtgärdas och dokumenteras i servicedagboken innan man kan utföra provtagning på utgående vatten.

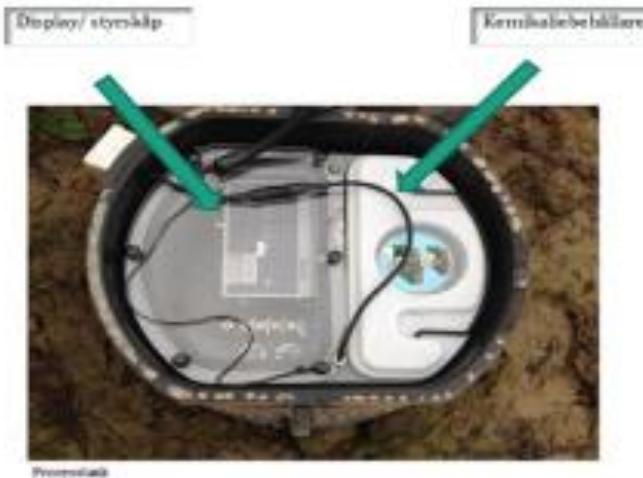

**avloppsguidens
användarförening**


Avloppsguidens användarförening	RUTINFOR KONTROLL AV OLOPPSRECKANTRENINGSSVERK
Uppdragsnr: 00000000000000000000	Uppdragsnr: 00000000000000000000
2019-12-05	2019-12-05

Följ noga anvisningarna från analysföretaget när det gäller hantering, lagring, och temperatur för vattenprovet. Detta för att undvika misstänkande prövningsergebnat. Stickprövats ut dagtid.

Beroende på hur installationen är utbildad kan provtagning utföras på någon av nedanstående platser:

1. Vid utloppspunkt i dike (om efterbehandling finns)
2. I provtagningsbrunn
3. I reningsverkets processvattnet

Installert verk med provtagningsbrunn

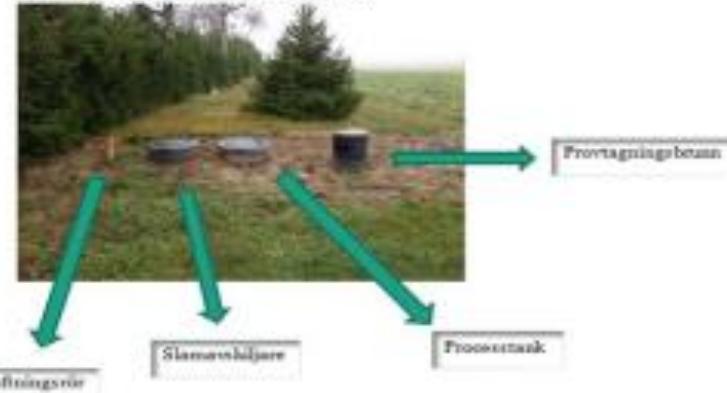

Nedan beskrivs de tre olika alternativen för provtagning:

Utloppspunkt i dike

1. Se till att rörledan är rengjord innan provtagningen påbörjs för att undvika misstänkande provresultat. Om man vill ha provtagningen utörd till en specifik tidpunkt, så kan man manuellt starta upp en reningscykel genom att byta strömmen till reningsverket och sedan dölja på den. Därefter får man vänta i 2 timmar innan man kan hämta sitt prov från provtagningsplatsen.
2. Placer provtagningskärllet vid utgående rör.
3. Provet förvaras nedlyft fram till lab.



Avloppsguidens användarförening	RUTIN FÖR KONTROLL AV UPONOR CLEAN I MINIRENINGSVERK Version 0.01 Datum: 2019-07-10 Med: Magnus Ljunghus, Ljunghus
	2019-10-05

I Provtagningsbrunn

- Kontrollera så att inget slamm finns i provtagningsbrunnen. Om det finns slamm rengör provtagningsbrunnen innan provtagning.
- Vattenprov kan tas i brunnen när som helst. För att säkerställa att provtagningen blir rätt utbild skall brunnen vara renig innan man utför provtagningen.
- För ner provtagningskålet i brunnen. Var försiktig vid provtagningen så att provtagningskålet inte kommer i kontakt med brunnen väggar, då det kan finnas "biobud," där som kan leda till misvisande rengöringsresultat.



Provtagningsbrunn, renigt

- Provet förvaras nedlyft fram till lab.

I reningsverkets processstank

- Ett vattenprov kan tas ur processstanken under en reningscykel i fasen S1:08 dvs. andra sedimenteringen. Innan provtagningen påbörjas skall processstanken spolas ren från "biobud," som sitter på tankens väggar/rör och delar för att undvika misvisande rengöringsresultat.

För att starta en reningscykel manuellt så av strömmen och slå sedan på den igen. Fasen S1:08 kommer att påbörjas efter 2 timmar och 30 minuter och då har man 15 minuter på sig att ta ett vattenprov. Under denna tid hör inget vatten spolas ner i avloppsanläggningen! För att kontrollera så att reningsverket är i fas S1:08, træk ner och slipp den grönna testappen kör, det skall då stå S1:08 i reningsverkets display.

- Processstanken ligger under styrskäpet och kemikaliabehållaren, och den når genom att lyfta ur kemikaliabehållaren.

Lyft ur behållaren för floclningsmediet och ta vattenprovet ca 2-4 cm under vattennytan i processstanken. Var försiktig så att provtagningskålet inte vidrör ingående delar i reningsverket, då det kan leda till misvisande rengöringsresultat.

- Provet förvaras nedlyft fram till lab.

Avloppsguidens användarförening	RUTIN FÖR KONTROLL AV UPONOR CLEAN I MINIRENINGSVERK Version 0.01 Datum: 2019-07-10 Med: Magnus Ljunghus, Ljunghus
	2019-10-05

ÖVERSIKT ÖVER ETT UPONOR CLEAN I MINIRENINGSVERK

Clean 1 är ett biologiskt/kemiskt reningssverk som kan ta emot all hushållsavloppsvatten från en fastighet. Reningsverkets funktion bygger på satsvis rengörings teknik, aktivslamsprocess och kemisk utflödning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satsar av samma storlek och varje avloppsvattnets renas lika bra. Den biologiska rengöringsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Flockningsmedel används för att genomsnittsvis utflödning av lättgas, de fosforförtinningar som är lösta i avloppsvattnet. När rengöringsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till en utloppsplats, t.ex. ett öppet dike, en utloppshur eller ett efterspolningssteg.

Överblick över ett Uponor Clean 1



Avloppsguidens användarförening	RUTIN FOR KONTROLL AV UPONOR CLEAN I MINIRENINGSVERK
Utarbetet av Miljöenheten, Vara kommun i samråd med Magnus Lindblom, Uponor	Datum 2014-12-05

FUNKTIONSKONTROLL

För att verifiera att anläggningen fungerar bra eller för att kunna koppla analysresultat till observationer på plats är det viktigt att dokumentera funktionen. Uponor har ett styrsystem som larmar för bland annat låg flockningsmedel, hög vattennivå, apparatfel och påminnelse om slamtömning. Felkoder kan läsas av på kontrollpanelens display i styrskäpet i verket. Vid felkod kan man läsa av orsak och eventuella åtgärder i instruktionsboken som medföljer verket.

Till verket finns en trådlös kontrollpanel som sitter inomhus där man kan se om verket larmar och för vad den larmar.

Bild över olika larm

Larm	Felkod	Orsak	Konsekvenser	Åtgärd
	E011	Elavbrott i kontrollpanelen	Kontrollpanelen ur funktion	Kontrollera nätadapters
		Ingen förbindelse	Kontrollpanelen ur funktion	Aktivera förbindelsen
		Upprepade förbindelseproblemer	Kontrollpanelen ur funktion	Ändra plats för kontrollpanelen
	-	Elavbrott i styrocentralen	Reningverket ur funktion	Kontrollera elanslutningen
	E021	Låg flockningsmedelsnivå i behållaren	Fosforeringen försämras	Fyll på flockningsmedel i behållaren
	E031	Inpumpningsmodulen igematt	Hög vattennivå, slam samlas	Rensa igemattningen i in-pumpningsmodulen
		Stor vattenförbrukning	Tillfällig överbelastning	Kontrollera vattenförbrukningen
	E032	Igenstartning i utloppsplassen/utloppssystemet	Vattnet kan inte rinna från reningsverket	Öppna/tina utloppsplassen
		Igenstartning i utpumpningsmodulen	Förstörad reningseffekt	Rensa igemattningen i utpumpningsmodulen
	E040	Fel i luftpump	Reningverket ur funktion	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E041	Fel i magnetventilen för tillförttning av kemikali	Fosforeringen försämras	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E042	Fel i magnetventilen för slamtätersättning	Slamtätersättning ur funktion	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E043	Fel i i magnetventil för utpumping	Utpumpningen ur funktion, larm E032 aktiveras	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E044	Fel i magnetventil för inpumping	Inpumpningen ur funktion, larm E032 aktiveras	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E045	Fel i magnetventilen för lufttillförttning	Störningar i reningsprocessen	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E047	Fel i programmet	Reningverket ur funktion	Kontakta företaget som du har besiktningstalet med
	E051	Slamavskiljan håller på att fyllas av slam	Störningar i reningsprocessen	Tom ur slamtaket och rikta till råkanen, se anvisningar på sidan 15. Kvítrera påminnelsen genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt i över 10 s.



Serviceprotokoll

Servicerapport [REDACTED]

Anläggningsuppgifter
Datum: 2014-12-11

Provresultat
Vattenprover tagna?
Ja
Vattentemperatur 11,5 °C
Alkalinitet > 80
Inspektion och byte av slitdelar
Inspektion av slamsugkällare
OK.
Plombering intakt?
 JA NEJ
Följande delar har bytts ut enligt utbytesintervall
 Luftfilter
 UV-lampa
 Membran luftpump
Påfyllning av fällningskemikalie:
 25 liter 50 liter 75 liter
Övrigt:

BESIKTNINGSPROTOKOLL
2014-08-27
Anläggningsnummer: 100885 Serienr: 12235/6 Typ av verk: [REDACTED]

Besiktningsbesök gjort av: [REDACTED]

(Iböckad ruta, kontrollerad och godkänd funktion).

Funktionskontroll:

Mätning av slamkoncentration:
Slam i procent: 50 %

Opptäckt ägare om behov av slamtömning:

Leverans av kemikalier:
Liter kemikalier: 25

Kontroll av luftfilter:

Övrigt: Inget
Kommentarer:
Jag har höjt kemdoseringen från 3 till 4 min / dygn pga högt f

Namn _____
Datum 14-02-20

Kontroll av Er avloppsreningsverk har idag utförts av oss enligt nedanför

<input checked="" type="checkbox"/>	Rengöring av skopa, cyklon etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll av doseringsanordning
<input checked="" type="checkbox"/>	Inställt doseringsmängd
<input checked="" type="checkbox"/>	Påfyllning av ALG-lösning 7 ml/liter
<input checked="" type="checkbox"/>	pH -
<input checked="" type="checkbox"/>	Slamnivå 80 cm från vattenytan
<input checked="" type="checkbox"/>	Slamsugning för närvarande icke erforderlig
<input type="checkbox"/>	Slamsugning bör ombesörjas omedelbart
<input type="checkbox"/>	Slamsugning bör ombesörjas inom månad
<input type="checkbox"/>	Diverse

Datum för service: 14-12-30
Servicen utförd av: [REDACTED] Dnr: [REDACTED]

Dimensionerad för: 5-6 Pe
Typ av behandling: Mekanisk, biologisk och kemisk

Process kontroll:

- Blorotor:
- Slam:
- Slamtömning:
- Utgående avloppsvatten:
- Lukt:
- Kemfyllning:

Blozon 1 ljusbrun biomassa - normal påväxt
Blozon 2 mörkbrun biomassa - normalt påväxt
Försed, Lite flytslam. Slutsed, Lite flytslam
Klart
Ingen lukt
Typ av kemikalier: PRO-9
Finns kvar

Mekanisk kontroll:

- Drivvassel för blorotor:
- Lager för blorotor:
- Kedjedrift / remdrift:
- Rotormediat:
- GAP:
- Automatik - funktion:

U.A., U.A., U.A.
Inga skador OK
Inga skador OK
OK
Typ: Panasonic
Typ: 1600-8M-20

Kommentarer: Anläggningen fungerar mycket bra med nuvarande belastning.
Allmänt: Ätgärdat:



Vad hade varit bra att kunna utläsa från serviceprotokollen?

- Fungerar verket normalt?
 - Är det normal kemikalieförbrukning?
 - Sköts egenkontrollen av verksamhetsutövaren?
 - Klarar det den nuvarande belastningen?
- Bedöms verket leva upp till skötselvillkor eller reduktionsvillkor i tillståndet?
- Bedöms verket leva upp till den nivå av reduktion som tillverkaren garanterat verksamhetsutövaren?
- Om nej på något ovan – Förslag på planerade eller genomförda åtgärder



Förslag på servicerapport

- Komplement till servicemannens egna
- Relevant för tillsynsmyndighet och verksamhetsutövaren
- Ett förslag

Servicerapport för minireningsverk, år 20XX		
Fanghetsberäckning-år:	Skickas/lämnas till kommunens miljökontor (eller motsvarande) och fastighetsägaren.	
Fabrikat:	Antal personalkravslag som belägrar verket:	
Servicefirma:		
Utdrags-	Telefonsiffer:	
Antal servicetillfällen		
Ordinarie:	Extra:	Kommentar till extra servicetillfällen:
Datum för utladd service:		
Antal slamtömningar		
Ordinarie:	Extra:	Kommentar till extra slamtömningar:
Datum för slamtömningar:		
Kemikalförbrukning		
Förbrukad mängd liter:	Type:	Kemikalförbrukning är normal för verket: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej*
Kommentar till "Nej":		
Reduktionskrav		
Verket uppfyller reduktionskrav enligt gällande miljölag:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej*
Kommentar till "Nej", förslag på åtgärder:		

*Vid brister eller "Nej"-markeringar ska detta omedelbart rapporteras till kommunens miljökontor (eller motsvarande). Bifoga eventuell avvikelsrapport med föreslagna/genomförda åtgärder.




Olika servicenivåer


- Nivå – I projektet 1, 2 och 3
- Frekvens
- Påverkas verkens faktiska reningsfunktion av servicenivå?




Resultat

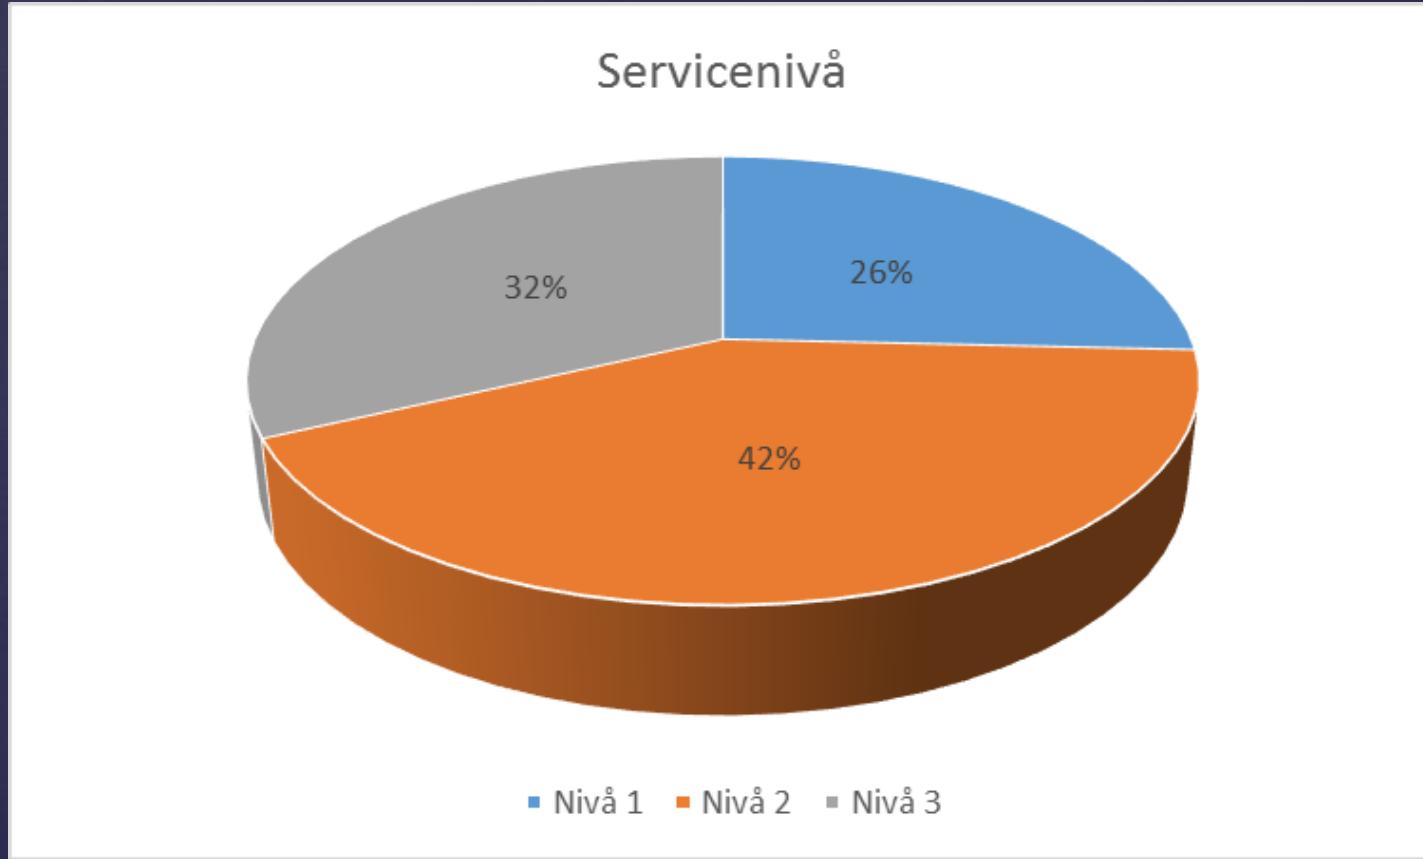

Resultat

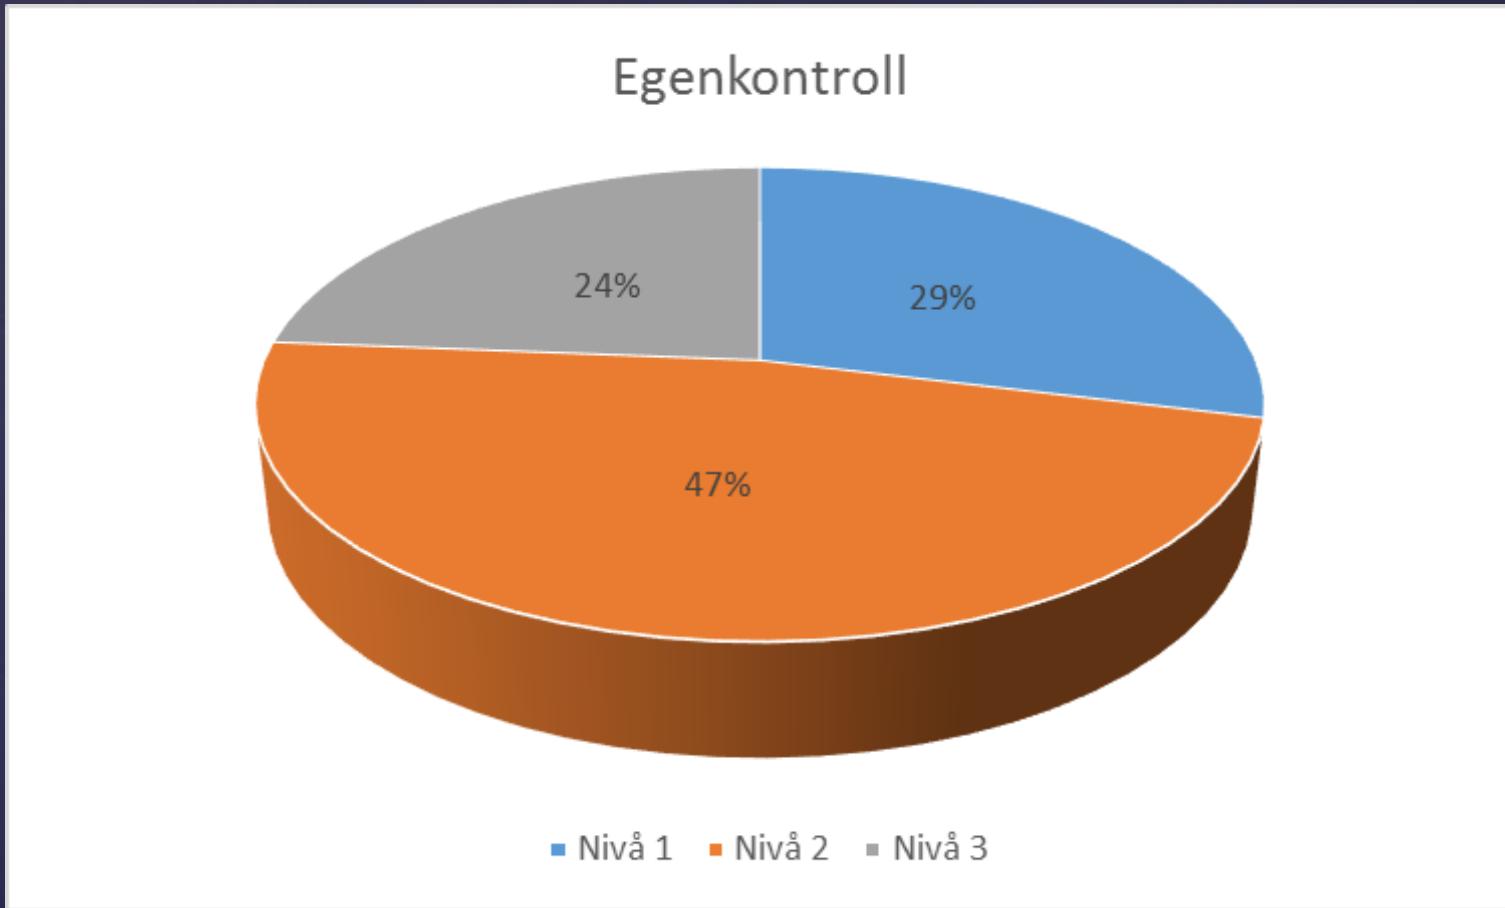


Resultat

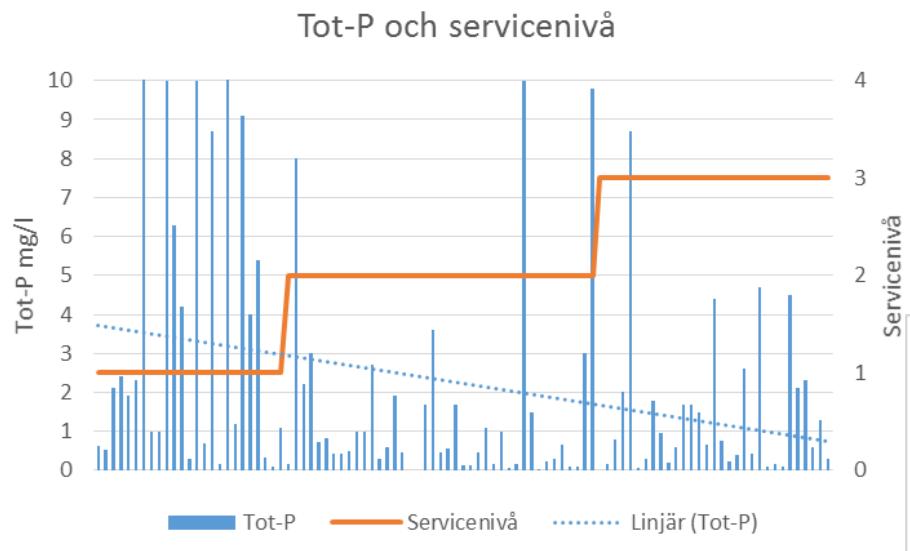



Hög skyddsnivå = 1mg/l

Normal skyddsnivå = 3 mg/l


Bättre service och
egenkontroll ger bättre
provresultat

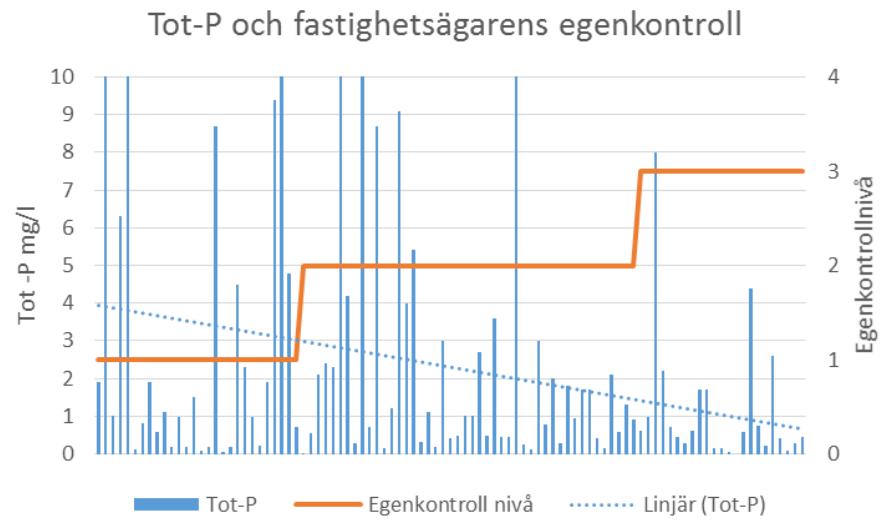

Resultat

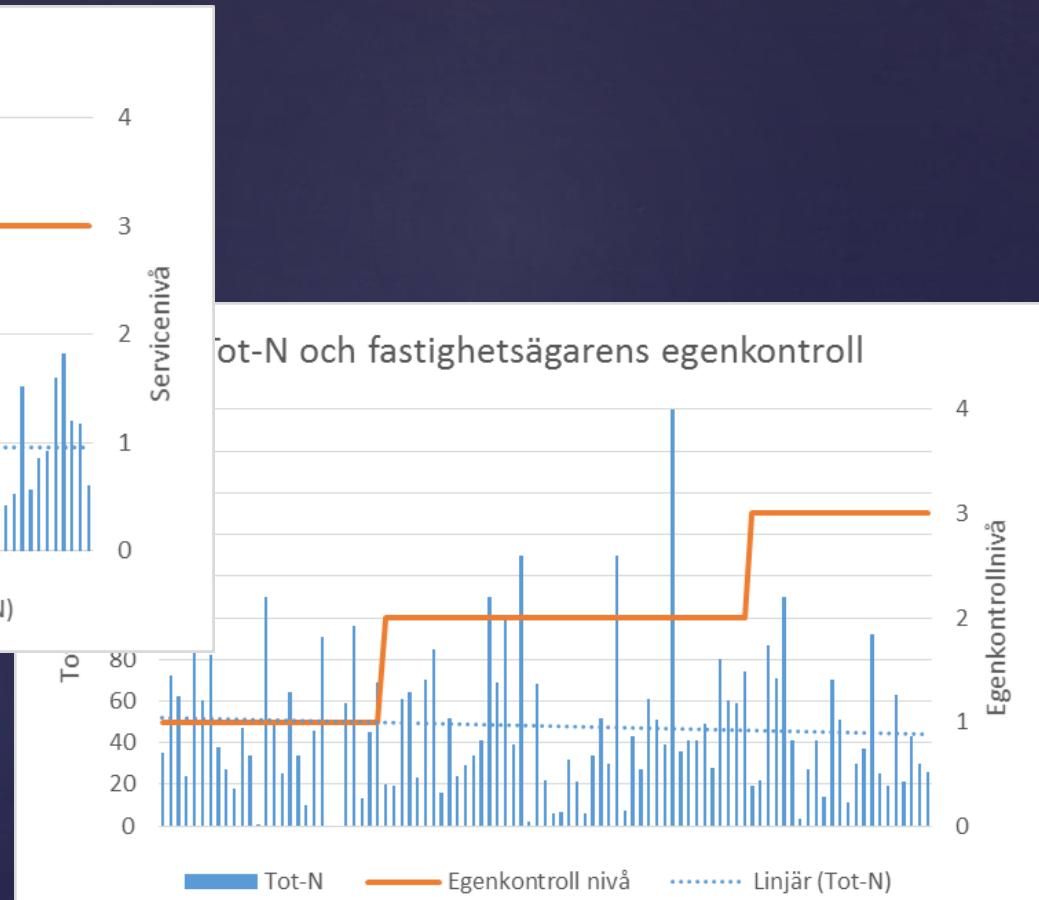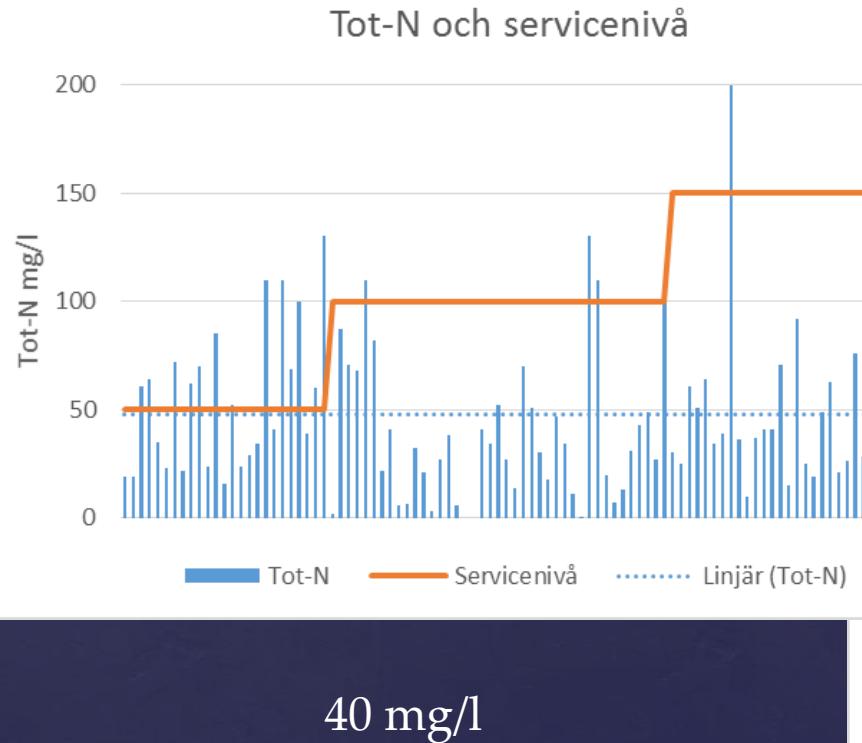


Resultat

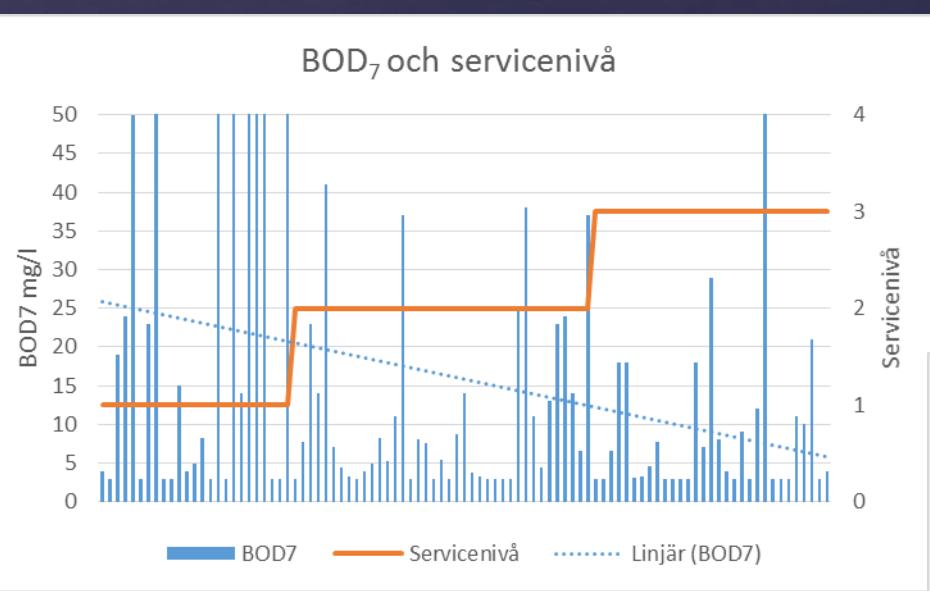

Normal och hög skyddsnivå = 30 mg/l

Variation i resultat på alla nivåer

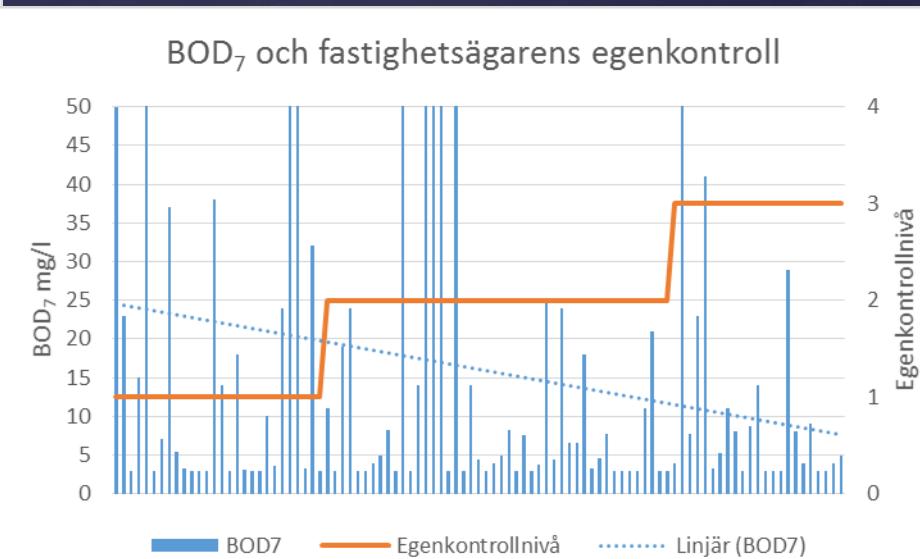

Diskussion

Sakkunskap

- ❖ Vad innehär det?
- ❖ Vem ska ha det?
- ❖ Hur avgörs det?

?

Olika typer av anläggningar behöver olika sakkunskap



Diskussion

Provtagning

- ❖ Enda sättet att veta?
- ❖ Hur ska provtagning redovisas?
- ❖ Vem ska provta?

Finns det andra alternativ, tex surrogatparametrar?



Diskussion

CE-märkning

❖ Vad säger den?

Finns det andra alternativ, tex frivilliga certifieringar?



Framtid

- Krav som gör miljönytta – Effektivare tillsyn
- Samarbete mellan tillsynsmyndighet och bransch
- Ny lagstiftning?

