

Projektörens tips för en  
bra ansökan...


Spelar det någon roll?

”En korrekt ifylld och komplett ansökan är grunden för ett bra beslut”



Havs- och Vattenmyndigheten




A



B





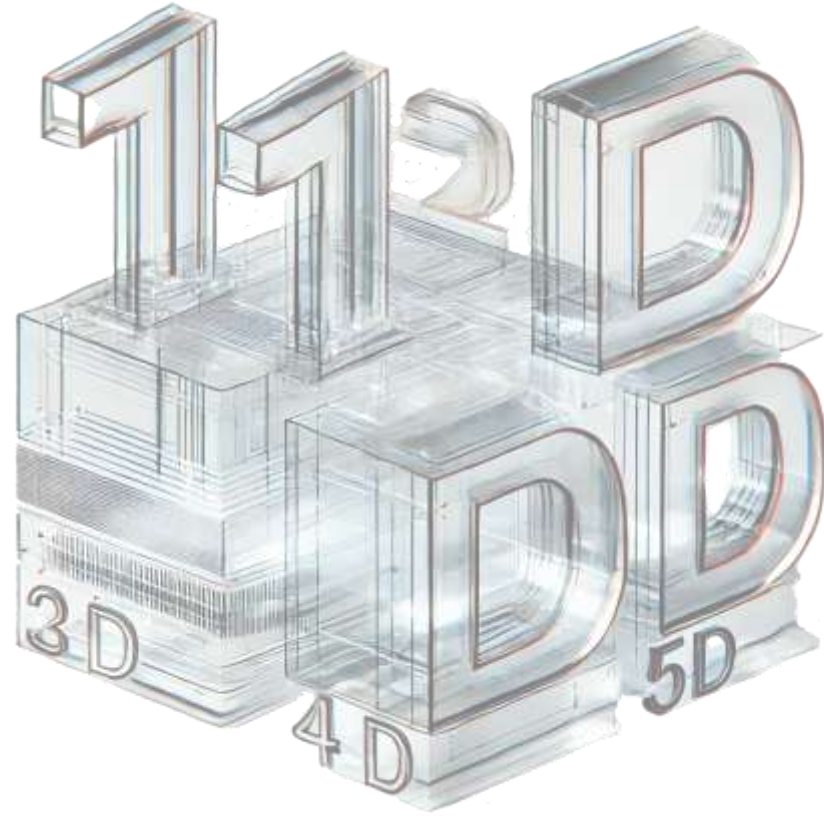



# 1D Slutrapport – Dokumentation

3(2)



**BILAGA 2:**

Datum: \_\_\_\_\_ Genomgått: **Envy-2022-128**

Bygg- och miljönämnden: **XXXXXX kommun**  
Bygg- och miljönämnden: **800 00 XXXXXX**

Slip- och miljöavdelningen: **0000-150 00**  
bomg@xxxx.se

Slipens när anläggning är färdigskild med tre anläggningar till i bruk.

### Utförandeintyg

I enlighet med utfört tillstånd för anläggning av avloppsanläggning.

### Tillståndshavare

Namn:	Födelse datum:	Födelse ort:
XXXXX XXXXXXX	070 100 00 00	
Stämning:	Post nr och adress:	
XXXXXatan 63 A Lgh 1206	800 00 XXXXXX	

### Avloppsanläggning försörjer följande fastighet/fastigheter

Fastighetsbeteckning:	Fastighetsnamn:
Stårhöj 3, 308	Levat XXXXXX & Gustaf XXXXXXX
Stämning:	Post nr och adress:
Stårhöj 325	800 00 Xx

Anläggning av:  Renovering  Införas  Annat \_\_\_\_\_

### Avloppsanläggning är placerad på följande fastighet

(Ifyllt endast då anläggning är placerad på annan fastighet)

Avloppsanläggningen är placerad på annan fastighet med fastighetsbeteckning/adress:

Servis för detta är avsett

Om tillbyn måste utföras på grund av oönskat lämnande av denna blaga kommer Bygg- och Miljönämnden att ta ut avgift i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt taxa. Om inspektion dessutom måste utföras utgår taxan två timmars handläggningstid. Timavgiften är 1 174kr vilket gör avgiften 2 748 kr.

XXXXX kommun | Företagsväg 800 00 XXXXXX | Besöksadress: XXXXXXXXväg 8 | Tel: 0000-150 00 | Fax: 0000-151 00 | xxxxxx.kommun@xxxx.se | www.xxxxx.se

### Typ av avloppsanläggning och utförande

Slamavskiljarens våtvolyt: **3** m<sup>3</sup> Slamavskiljarens typ beteckning: **Fann slamavskiljare SA3000CE**

Infiltrationsyta fastställd genom provgröpar och protokoll från siktanalys. Siktanalysen bifogas.

Infiltrationsyta fastställd genom annan undersökning (beskriv): **Ockulär besiktning**

**EJ LERHALTIG JORD** **Bra genomsläp vid vattenprov**

Märkinfiltration med **2** st infiltrationsledningar om vardera **25** meter

Förstärkt infiltration med \_\_\_\_\_ st infiltrationsledningar om vardera \_\_\_\_\_ meter

Annan infiltration t ex upphöjd (beskriv anläggningen)

Avstånd mellan grundvattenyta/berg och infiltrationsledningar är i enlighet med tillstånd minst 1 meter

Fotografier med följande innehåll bifogas:

- Bild i varje installerad brunn (slambrunn, fördelningsbrunn och ev. uppsamlingsbrunn)
- Bild på infiltration/märkbild när gropen är grävd och är tom. Det är viktigt att se markens material längs gropens väggar och botten.
- Bild av det 1 meter djupare hål som grävs i infiltrationsbädden som visar att berg eller vatten inte påträffats.
- En bild per utförd del av infiltrationen/märkbädden så att varje lager av sand, grus och spridningsledningar m m syns.
- Bild på ledningar innan de läggs igen.
- Översiktbild som visar brunns placering, infiltrationens placering och huset.

Det är inte längre än tio meter från slamavskiljaren till en plats där slamtömningsbilen kan tömma brunnen.

### Tillståndet

Anläggning ska utföras i enlighet med givet tillstånd. Om avvikelser önskas t ex märkbild eller anläggning på annan plats ska ansökan om annat utförande skickas till Bygg- och miljönämnden i Krokomms kommun.

Datum för tillstånd:	Avvikelser:
2022-06-16	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

### Utförande

Anläggningen är utförd av  Entreprenör  Tillståndshavaren

Entreprenörens namn:	Kontaktperson:	Telefon:
x xxxxx bygg & mark entre AB	Xxxx XXXXXX	070 887 00 00

Anläggningen slutfördes (Datum) **1 AUG -22**  
Intyg av sakskugg/entreprenören att anläggningen är utförd enligt givet tillstånd.

Underskrift:	Namn/förtydligande:	Ditt Datum:
Xxxx XXXXXX	Xxxx XXXXXX	XXXXXXXX 19/9-22







## 1D Installation




## 2D Ansökan – Text, situationsplan och ritningar

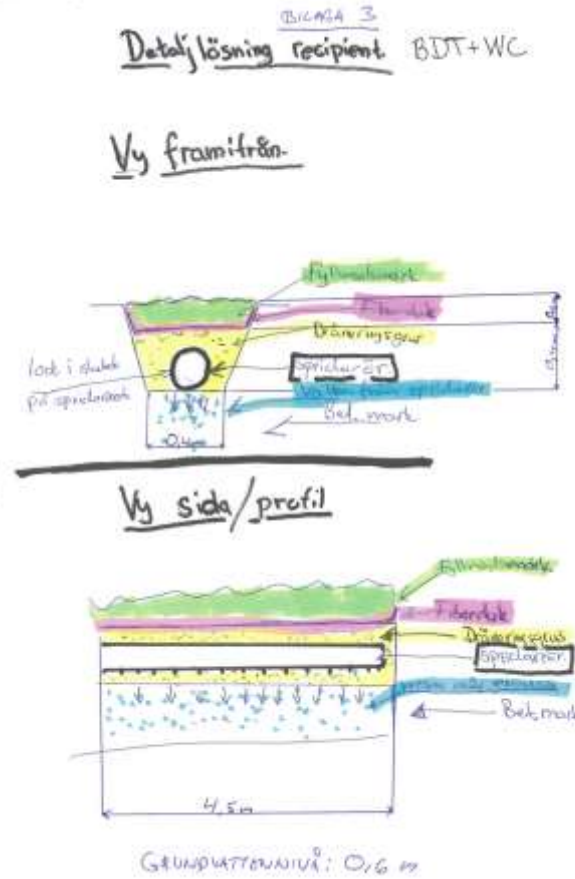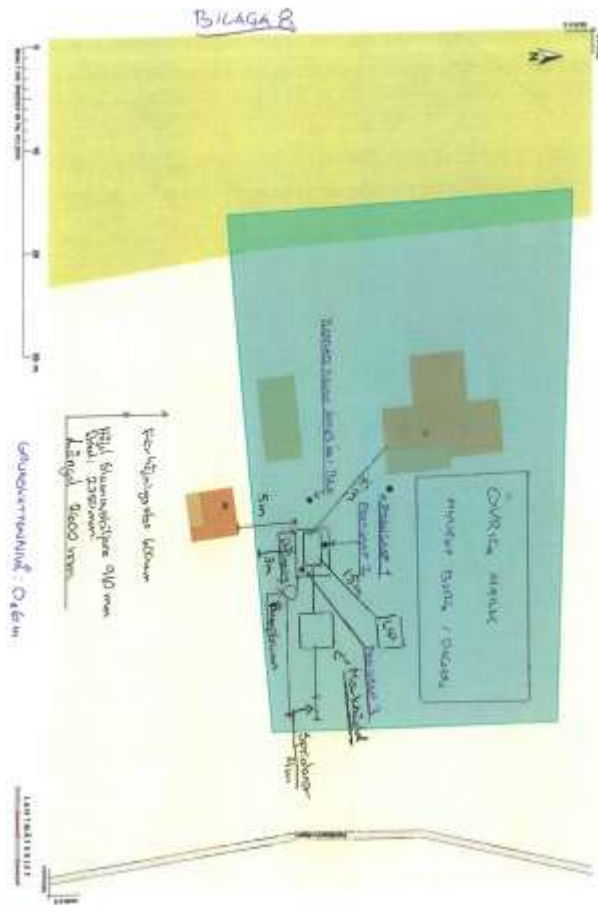

BILAGA 5

Installation av pump (endast 230321)

Rören dras som handtag upp i halsen för enkel åtkomst till pumpen. Kapa rören så att avståndet mellan rörens översta del och väil tillåten frigång till locket ~0,5m när halens höjdi tillåter. Gräva alla rören ändrar 45° och skjut in de ordentligt i kopplingarna. Säkerställ att flytväppan är synlig och rör sig fritt i pumpbrunnen.

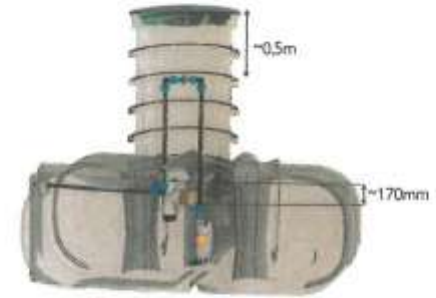

## 2D Ansökan – Text, situationsplan och ritningar



### 3D Ansökan – Text, situationsplan, ritningar, mått och placering



Bild från avloppsguiden.se





## 4D Ansökan – Text, situation, ritning, mått, LTAR och vatten




## 4D Ansökan – Text, situation, ritning, mått, LTAR och vatten



## 5D Ansökan – Text, situation, ritning, mått, LTAR, vatten och tid

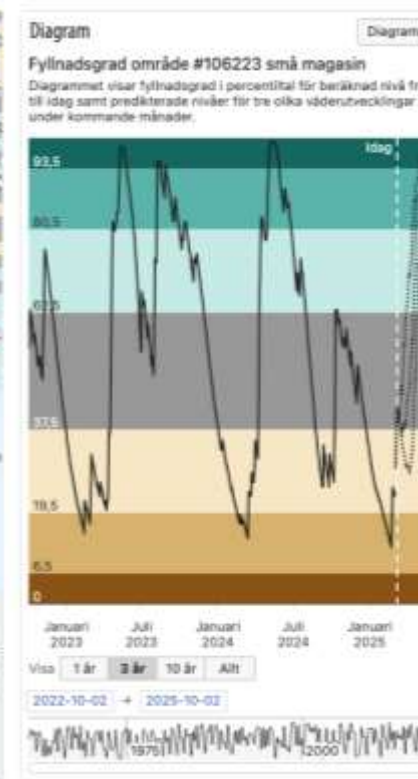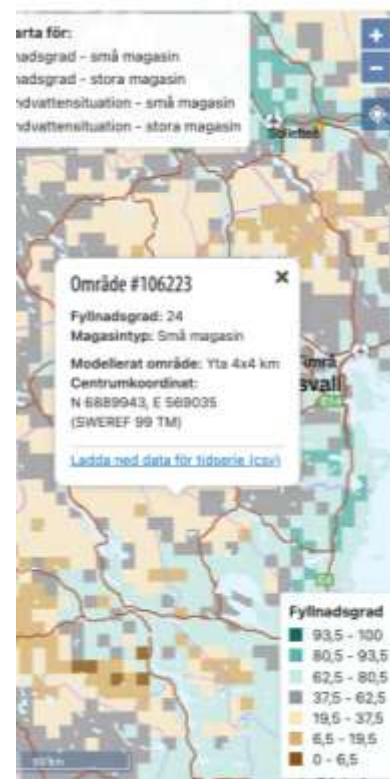

## 5D Ansökan – Text, situation, ritning, mått, LTAR, vatten och tid

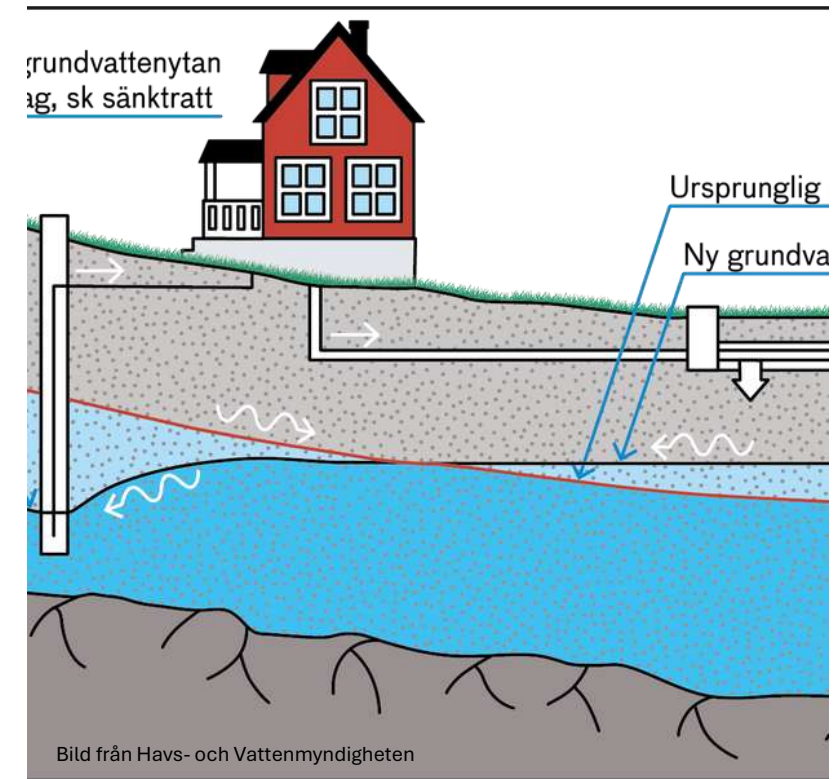



Spelar det någon roll?

Spelar det någon roll?


JA



DATA

DOKUMENTATION

KOMMUNIKATION

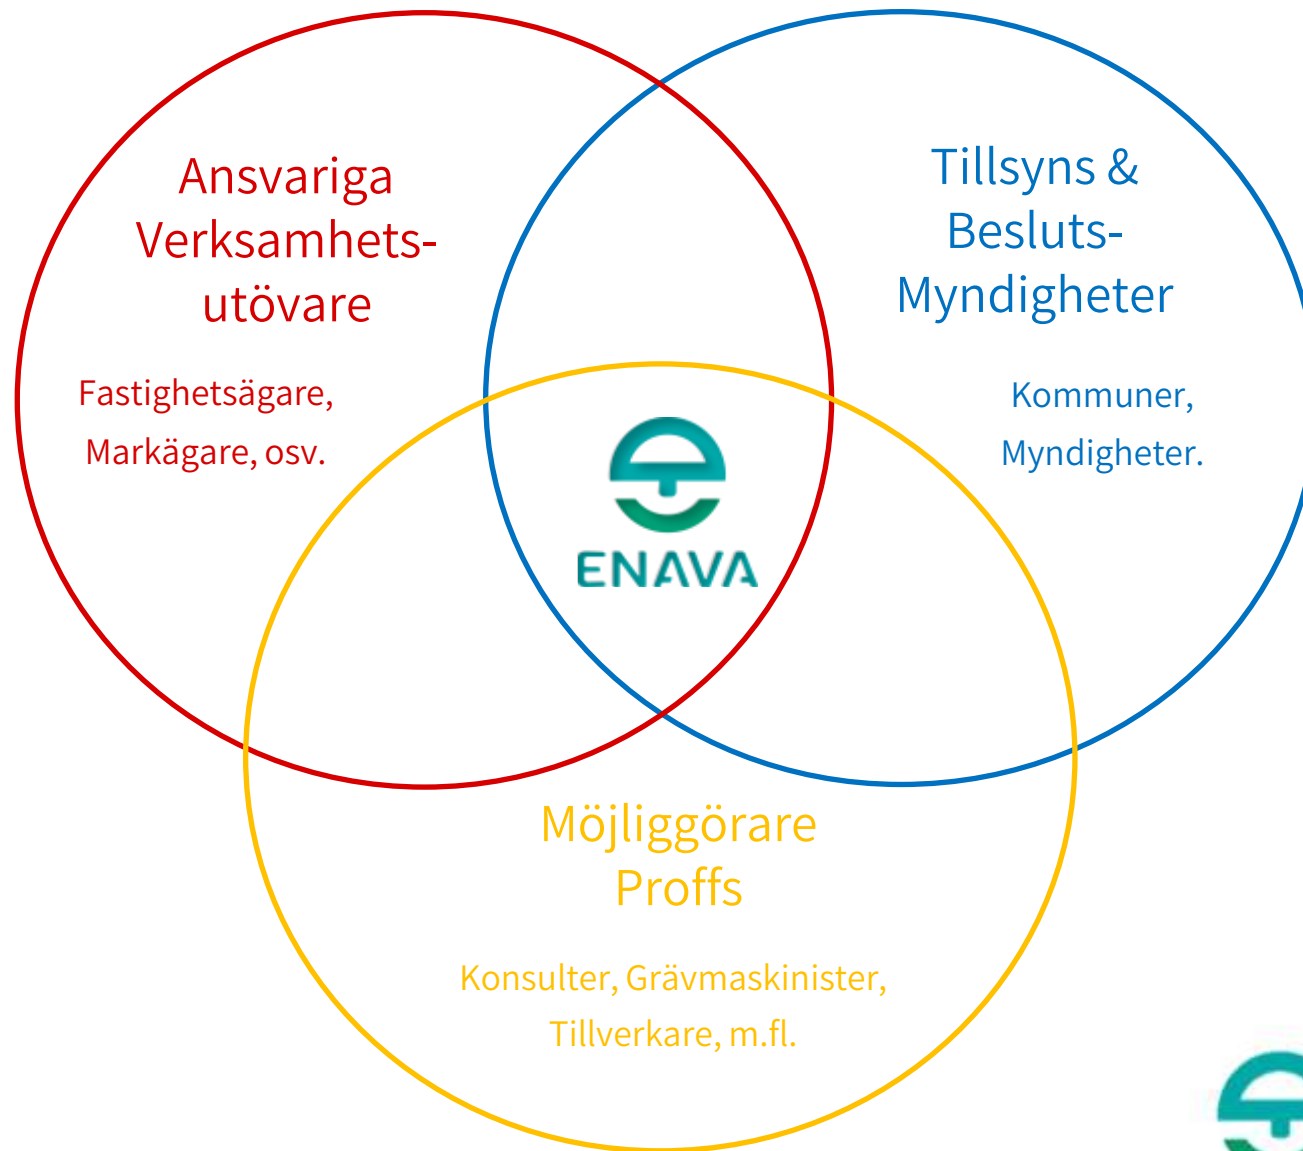



"Those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do"

Steve Jobs





"Those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do"

Steve Jobs



